



Aushang gemäß §13 Umweltinformationsgesetz

(BGBl. I 1993/495 in der geltenden Fassung)

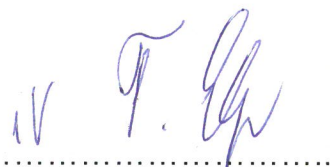

i.V. Dipl. Ing Tomas Elger

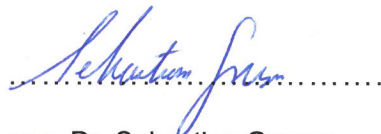

ppa. Dr. Sebastian Gruson

Abwasseremissionen in den öffentlichen Kanal 2015

	Min.	Max.	Grenzwert
pH-Wert	6,70	7,83	6,5-10,5
Temperatur (°C)	10,9	28,2	30,0
Zink als Zn (mg/l)	< 0,1	< 0,1	2,0
Schwerflüchtige lipophile Stoffe (mg/l)	< 10	64	100,0
Summe an Kohlenwasserstoffen (mg/l)	< 0,1	0,18	20,0
Phenolindex (mg/l)	< 0,005	0,026	10,0

Abluftemissionen aus den Betriebsanlagen sowie aus VOC-Anlagen 2015

Kohlendioxid	CO ₂	12.055 kg
Stickoxide	NO _x	5.874 kg
Schwefeldioxid	SO ₂	1,95 kg
Flüchtige, organische Verbindungen (In % des Lösungsmittelverbrauchs)	VOC	437,8 kg (0,48%)